


- Produserer og distribuerer ca. 21 mill. m³ drikkevann pr år
- Avklarte leveringspunkt mellom kommunen og Vestfold Vann IKS
- 37 ansatte, drift/vedlikehold, lekkasjeleting og prosjektleder/byggeleder
 - Døgnskategorisk bemanning på ett av vannverkene (vanligvis Seierstad)
 - Beredskapsvakt
 - Internt laboratoriearbeid
 - Forebyggende drift- og vedlikehold







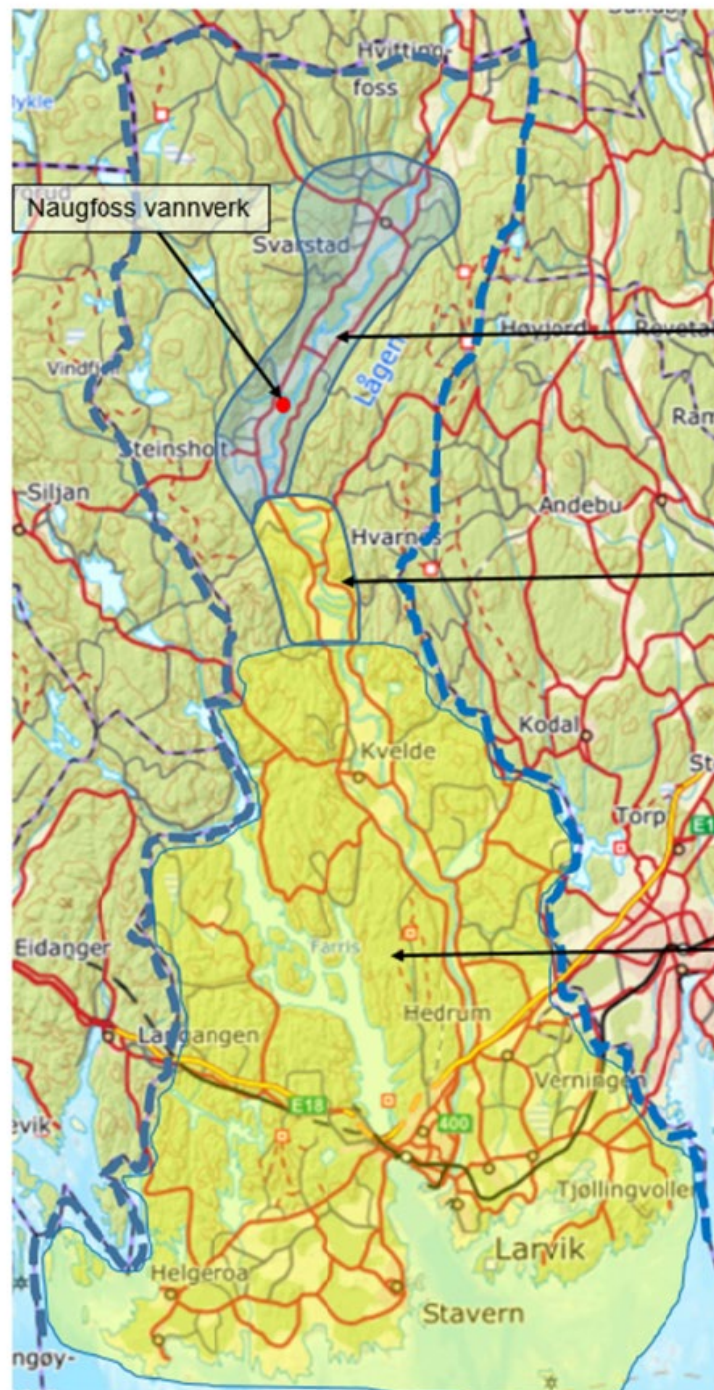

Naugfoss vannverk

Midlertidig utvidet
forsyningsområde ved
feil/vedlikehold
Naugfoss vannverk

Utvidelse
forsyningsområde
Gopledal fra ca. 2025

Forsyningsområde
Gopledal

- Forventet sterk befolkningsøkning i Vestfold, særlig ved de allerede sentrale områdene
- Økt press på drikkevannskildene
- Strategiske hovedpunkter frem mot 2036 (Hovedplan Vann for selskapet):
 - Kvantitet og kapasitet inkl. Larvik
 - Leverer drikkevann i h. t. kvalitetskrav
 - Høy leveringssikkerhet, inkl. sikkerhet/beredskap
 - Effektivisering av daglig drift, investeringer, aktiv lekkasjereduksjon

Kildebeskyttelse



VESTFOLD VANN IKS

Dere er særdeles viktige premissgivere:

- Arealplaner
- Reguleringsplaner
- Utbyggingssaker
- Beredskapsplaner

Vil bygge vindturbiner i Hof: Politikerne sier nei



Investeringer – Hovedplan vann


- Investeringer i ny vannbehandling på Seierstad



- Økt kapasitet (maks månedsmiddel)
- Driftes i samspill med Gopledal VBA og Eidsfoss VBA
- Realistisk fremdrift krever noe lenger byggetid (ca. 1 år) enn forutsatt i avtalen mellom Larvik kommune og VV.
- Testperiode og driftsettelse av anlegget ila 2028

Investeringer – Hovedplan vann

- Tilknytning til Larvik – inkl. nytt høydebasseng

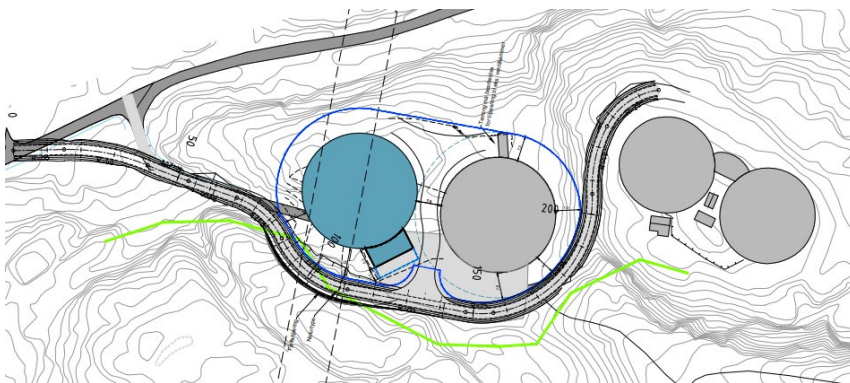


- Larvik bygger og bekoster ledning for tilknytning mellom Seierstad og Fagerli
- Rehabilitering ledningsnett
- Sikring av anlegg



Trusselvurdering 2025



- Trusselvurderingene viser at sabotasjeforsøk i Norge er sannsynlig. NSM understreker at virksomheter må iverksette forebyggende tiltak nå.
- Like viktig som sikringstiltak er å sørge for reserveløsninger og god reparasjonsberedskap. Virksomheter må oppdatere beredskapsplanene sine etter trusselbildet og øve på disse.
- Rask respons og gjenoppretting ved bortfall av kritiske innsatsfaktorer som kraft, transport, internett, vann og PNT – posisjon, navigasjon og tidsbestemmelse blir viktig.

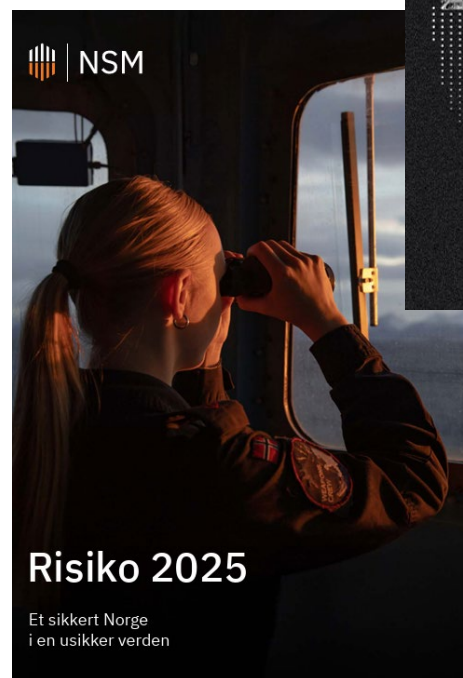

Leveringssikkerhet – Fysisk sikring av anlegg



- Risikovurdering samt forslag til tiltak – Forsvarsbygg
- Sikringsnivå vurdert
- Responstid-«Balansert sikring»



- **Sterk satsning på lekkasjereduserende tiltak**
 - Søke etter lekkasjen, identifisere den og reparere
 - Kommunalt og privat ledningsnett
- Ca. 6 mill. m³ vanntap (Larvik ca. 2 mill. m³ - 34%)
 - Verdi ca. 50 mill. kr
 - Direktekostnader ca. 6 mill. kr
 - I tillegg kommer kostnader distribusjon av vann helt til forbruker
 - Lekkasjevann – avløp og må behandles på renseanlegg







